

Разъяснения тендерной документации

Вопрос Потенциального поставщика

From: Отдел Продаж Компании ЗБКиТ
Sent: Tuesday, March 19, 2024 3:20 PM
To: Shorena Bolkvadze <BolkvadzeS@Batumioilterminal.com>
Subject: Уточнения по тендеру на поставку двухвинтовых насосов
Importance: High

Добрый день.

Наша компания планирует принять участие в закупке от 18.03.2024 на поставку двухвинтовых насосов.

В ТЗ указано, что насосы планируются под замену и необходимо соответствие по габаритным размерам.

Для просчёта просим направить паспорта/чертежи существующих насосных агрегатов и продлить приём предложений для подготовки качественного предложения до 12.04.2024.

..

--.

С Уважением Владимир,
менеджер отдела продаж

.....

Ответ Главного инженера ООО «Батумский нефтяной терминал»

Пересылаю габаритные размеры насоса (Выдержка из паспорта),

В ТЗ указано, что:






«поставляемый насос ставится взамен существующего, соответственно от поставщика требуется выполнение инженерных изысканий, для уточнения присоединительных, габаритных и усадочных размеров поставляемого насоса, присоединения с двигателем и фланцевыми соединениями.»

Не смотря на паспортные данные поставщик обязан на месте произвести замеры габаритных размеров. При несовпадении размеров ответственность несёт поставщик.

С уважением,
Нугзар Урушадзе
Гл. Инженер БНТ


For this drawing we reserve all rights, even in the event of the issue of a patent or registered design. Without our prior written consent, this drawing is not to be duplicated or distributed to third parties or otherwise misused or utilized by the receiver or by third parties. Nonobservance is liable for damage and may be prosecuted.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der IFF B Bornemann. Die in diesem Dokument enthaltenen Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt und können strafrechtliche Folgen haben. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und können strafrechtliche Folgen haben.

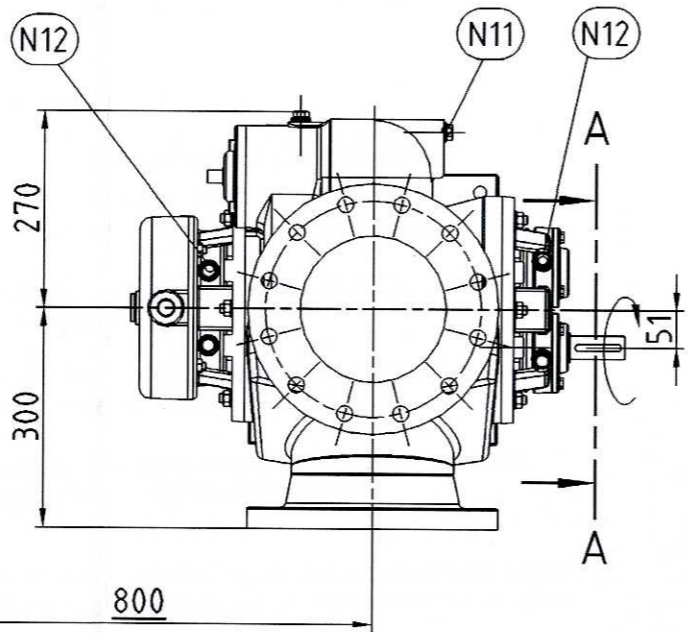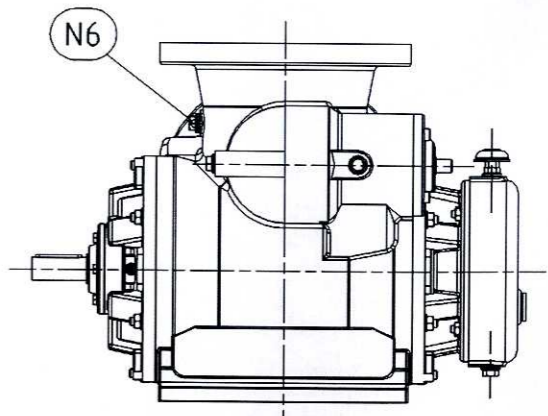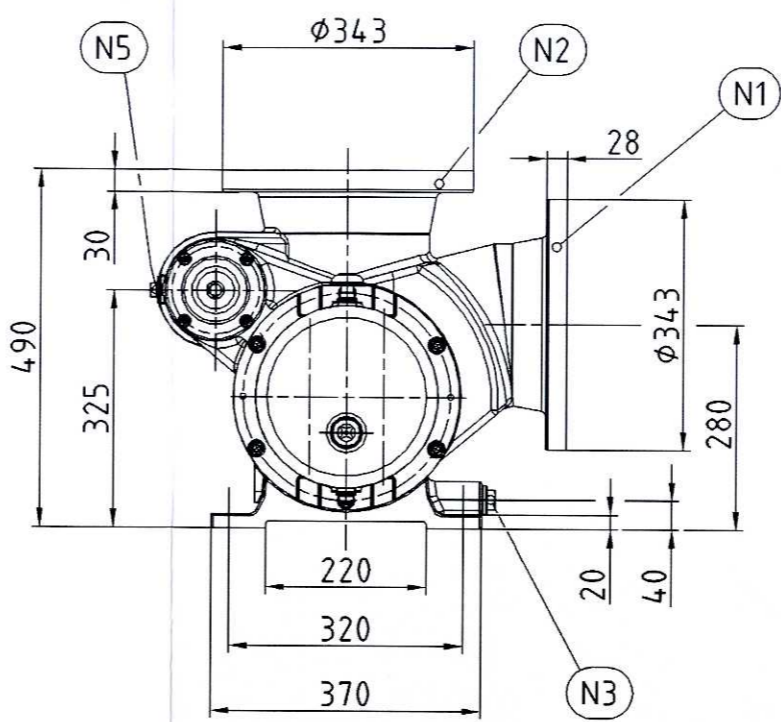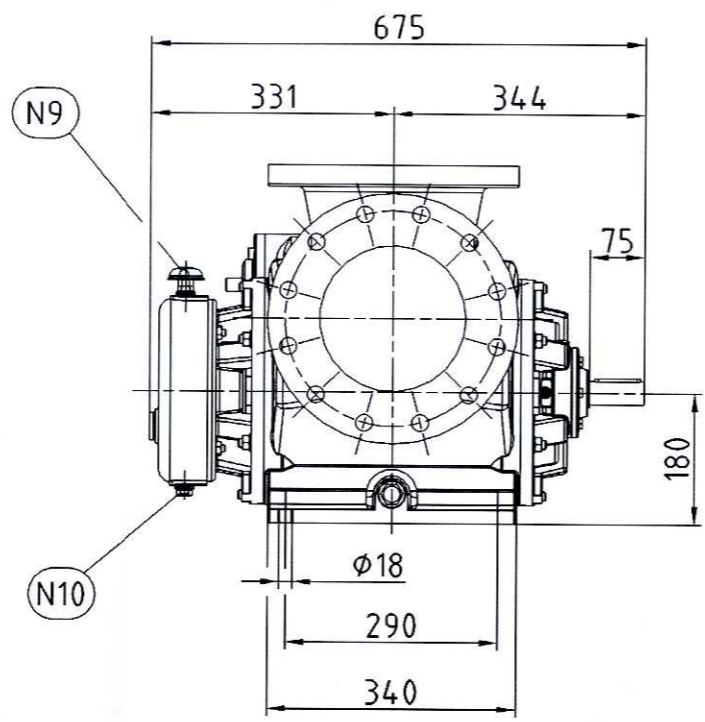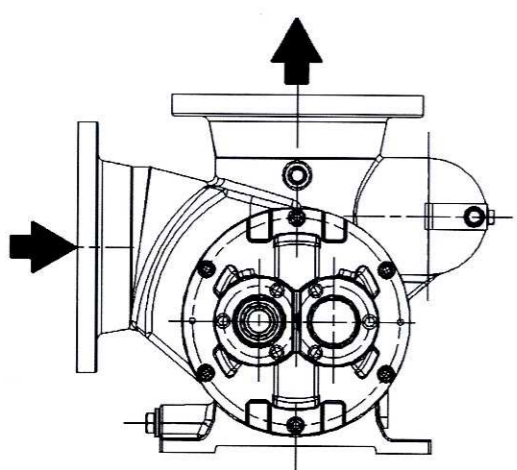


Ausbaulänge
Dismantling length


A-A (1:5)



Nut und Passfeder gemäß
DIN 6885 Teil 1
Key and groove acc.to
DIN 6885 part 1

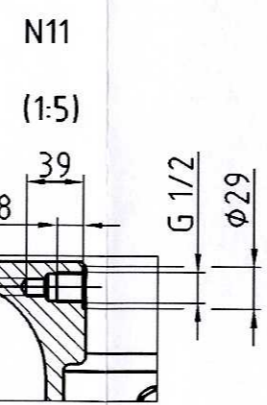

Anschluss für Temp.fühler
Pumpengehäuse
Connection for temp. sensor
pump casing

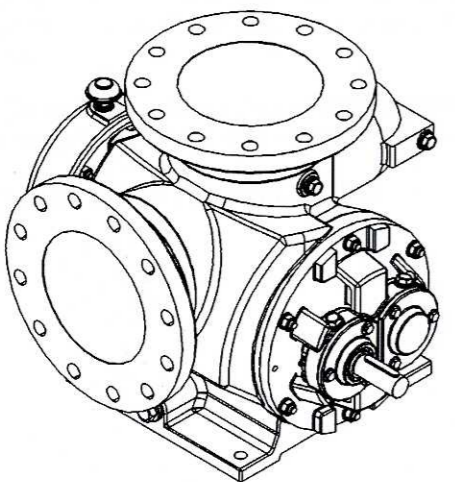

P1	Max. all. inlet pressure	6 barg	@20°C	casing	spheroidal graphite iron
N12	Temperature gauge connection 2	G1/2"		Allowable Nozzle Loads	
N11	Temperature gauge connection 1	G1/2"			
N10	Oil drain	G1/2"			
N9	Oil inlet	G1/2"			
N8	Drip pan drain	- - -			
N7	Heating connection	- - -			
N6	Pressure gauge connection	G1/2"			
N5	Vacuum gauge connection	G1/2"			
N4	Casing drain discharge	- - -			
N3	Casing drain suction	G1"			
N2	Discharge flange	DN200 PN16 - DIN EN 1092-2 Form A			
N1	Suction flange	DN200 PN16 - DIN EN 1092-2 Form A			
Gen. Tolerance			DIN ISO 2768-vK		
Scale			1:10	Mass - 220kg	
Screw Pump					
HC 147					
				Drawn 04.02.2015 Meierl Check. 06.02.2015 Reese Plot 09.02.2015 12:48:13	
				1511 900 80	
				Drawing No. Rev. 000	

CAD-DRAWING - no modification by hand!

CAD-ZEICHNUNG - keine manuelle Änderung!